



СХЕМА СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ с. ЧАЛЫШЕВО



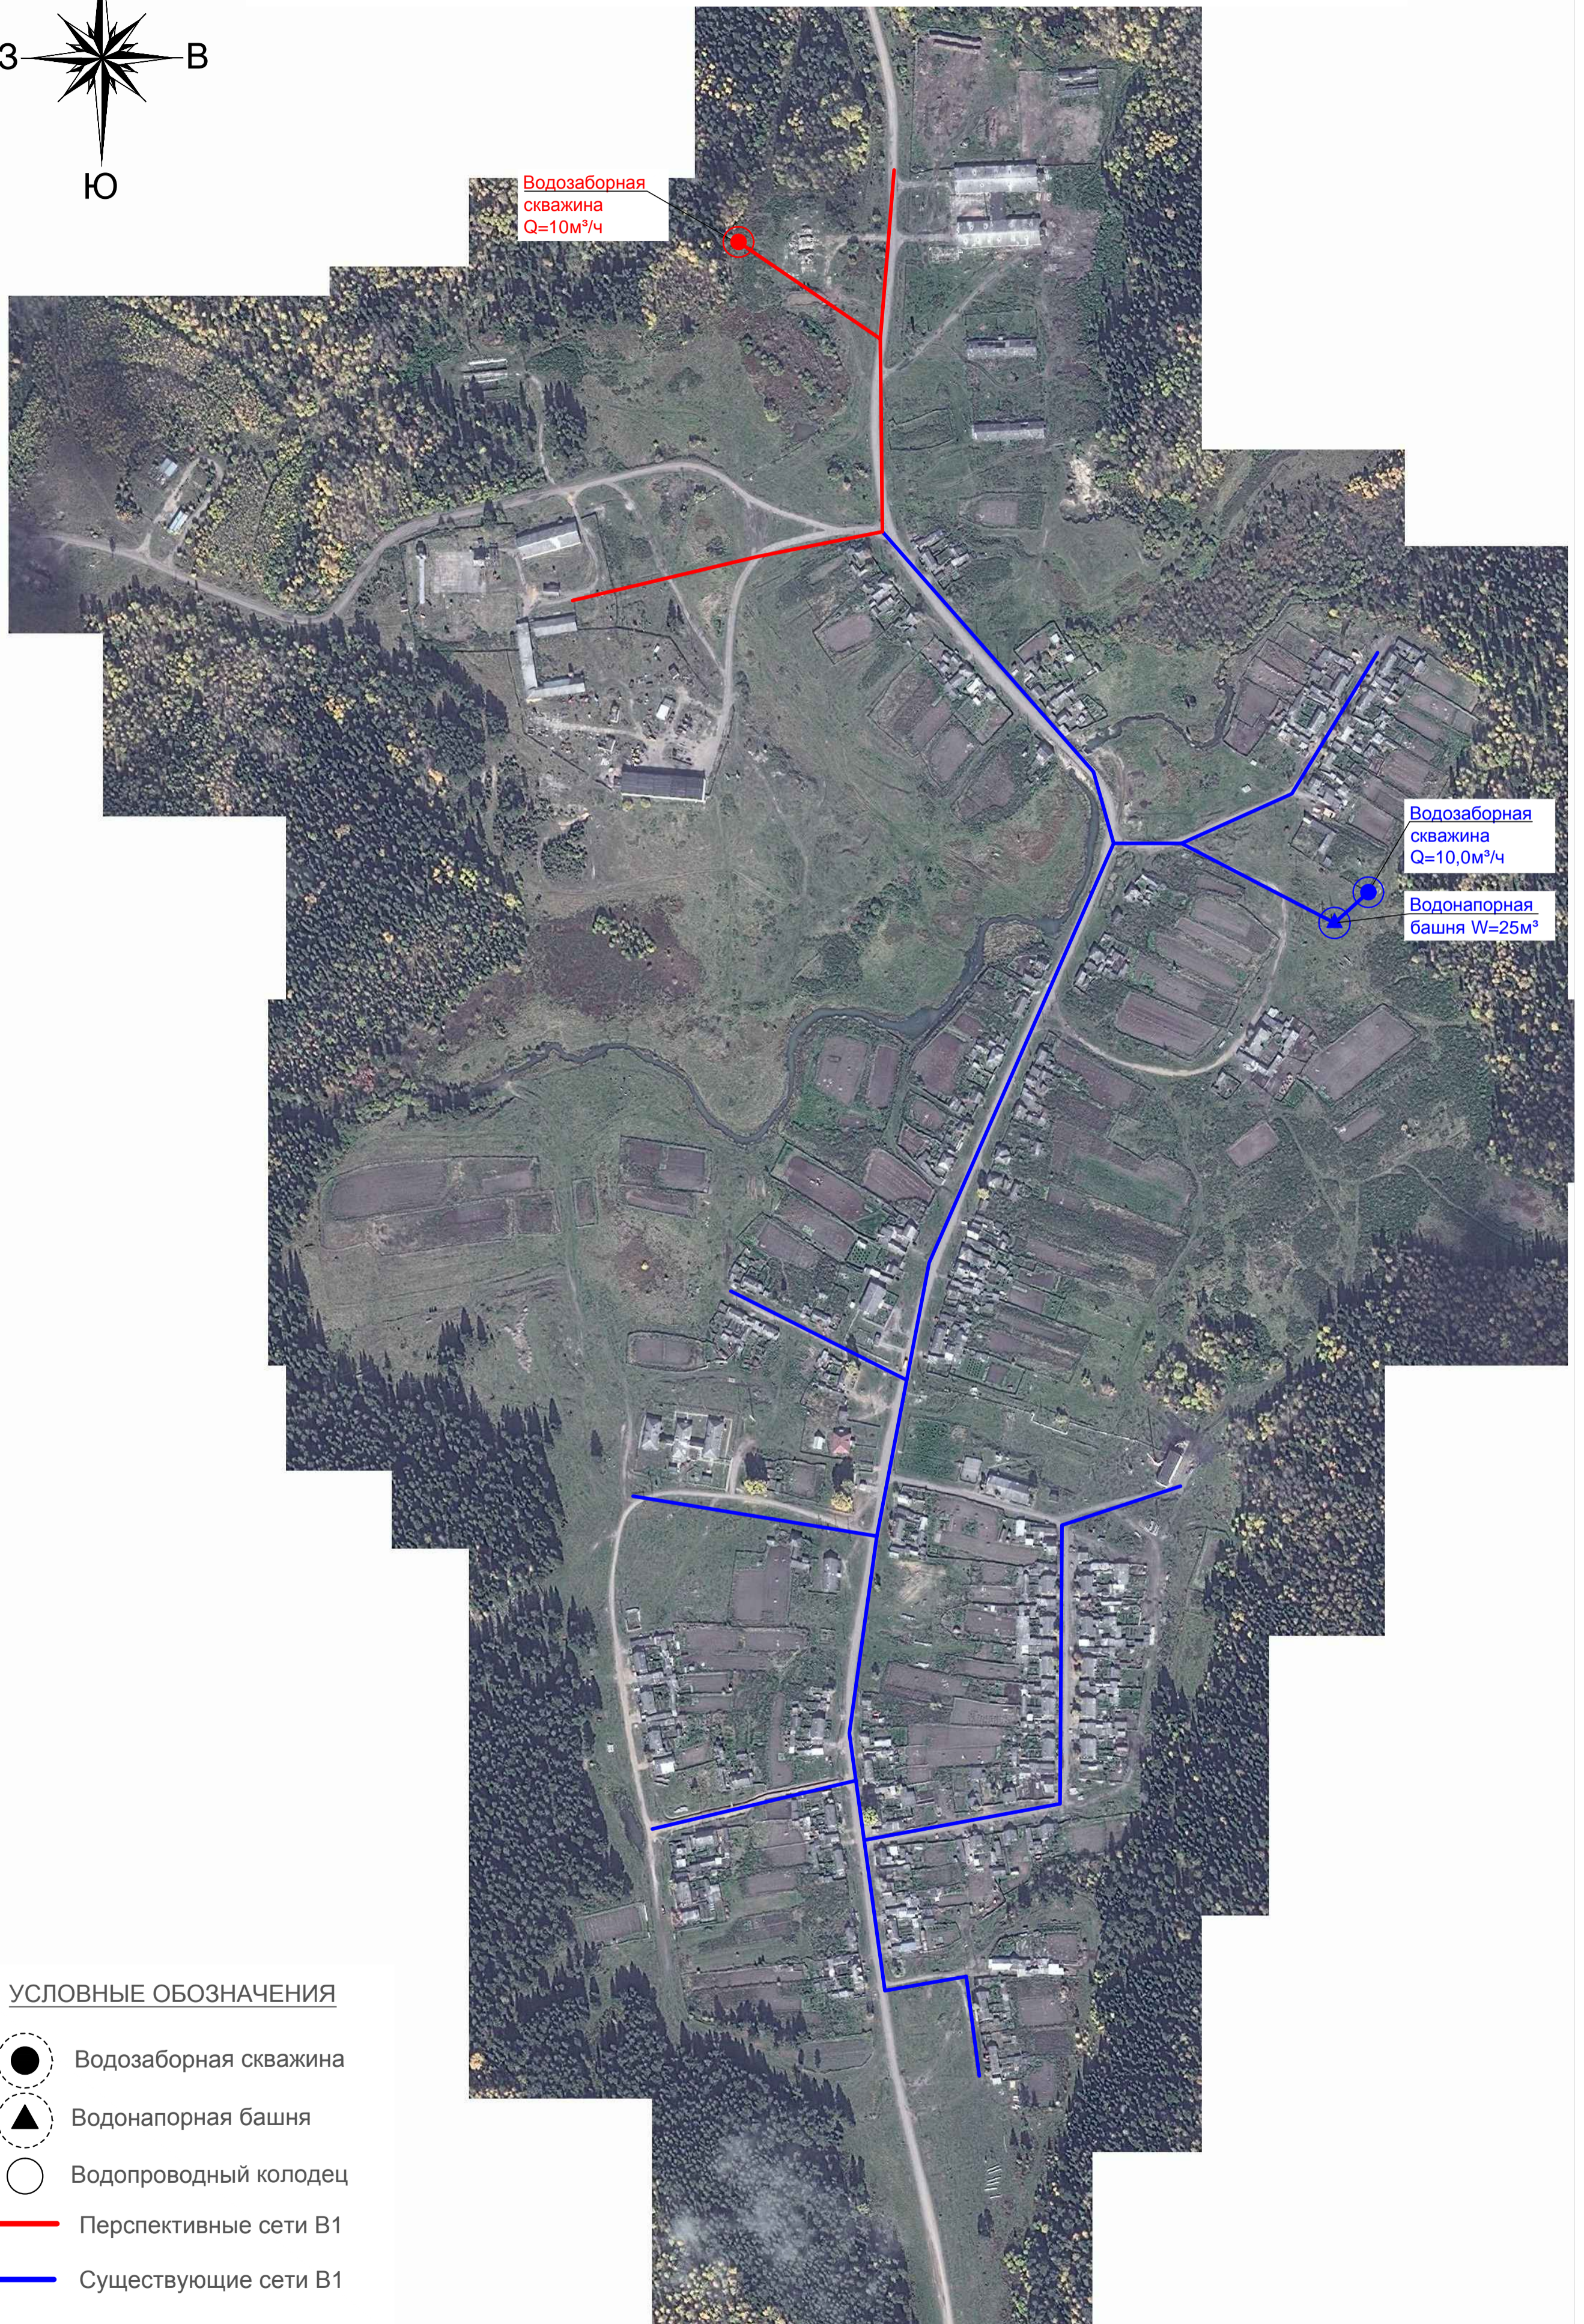


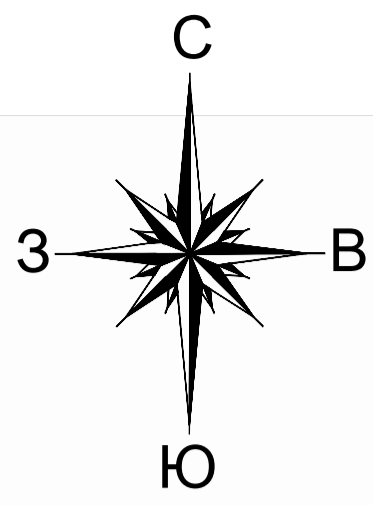

Водозаборная скважина Q=10м³/ч

Водозаборная скважина Q=10,0м³/ч

Водонапорная башня W=25м³

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-  Водозаборная скважина
-  Водонапорная башня
-  Водопроводный колодец
-  Перспективные сети В1
-  Существующие сети В1

Имя, № докум. | Погр. и дата | В зам. инв. №

Изм.	Кодч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата